


E-02 Prípojka NN - schémy zapojenia

Jednopolová schéma zapojenia elektromera ET DT

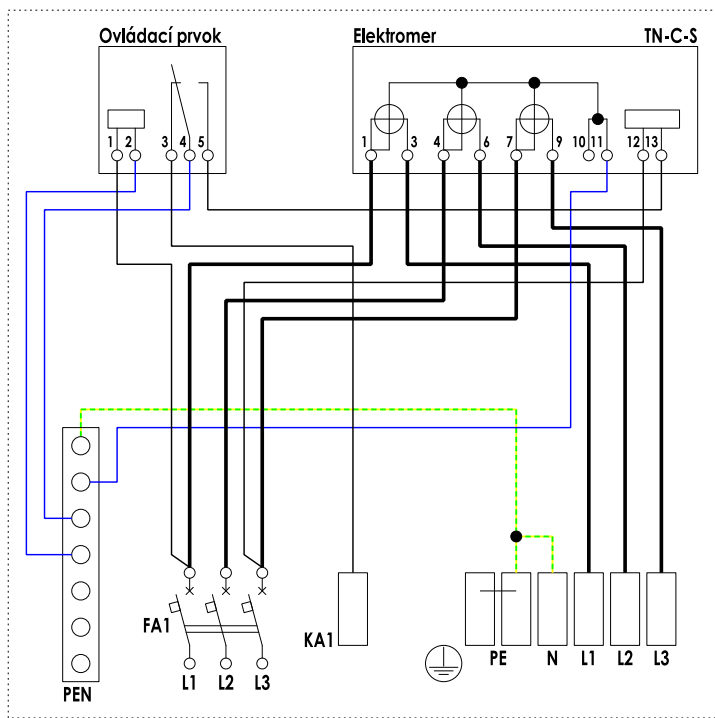

Napäťová sústava

SPP2	3/PEN, AC, 400V, 50Hz, TN-C
RE	3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
RH	3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41: Elektrické inštalácie nízkeho napätia
Časť 4-41: zaistenie bezpečnosti, podľa príslušných článkov nasledovne:
411 - Ochranné opatrenie: samočinnné odpojenie napájania systém TN
412 - Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia
413 - Ochranné opatrenie: elektrické oddelenie
414 - Ochranné opatrenie: malé napätím SELV a PELV
415 - Doplnková ochrana
415.1 - Doplnková ochrana: prúdové chrániče
415.2 - Doplnková ochrana: doplnkové ochranné spájanie

Uzemnenie bodu rozdelenia PEN na PE a N do 5Ω!


**POZOR
ELEKTRICKÉ
ZARIADENIE!**

**HLAVNÝ
VYPÍNAČ**


**VYPNI
V NEBEZPEČENSTVE**

**NEHAS VODOU
ANI PENOVÝMI
PRÍSTROJMI!**

Jednopolová schéma zapojenia elektromerového rozvádzača RE - zapustený v stene "Z"

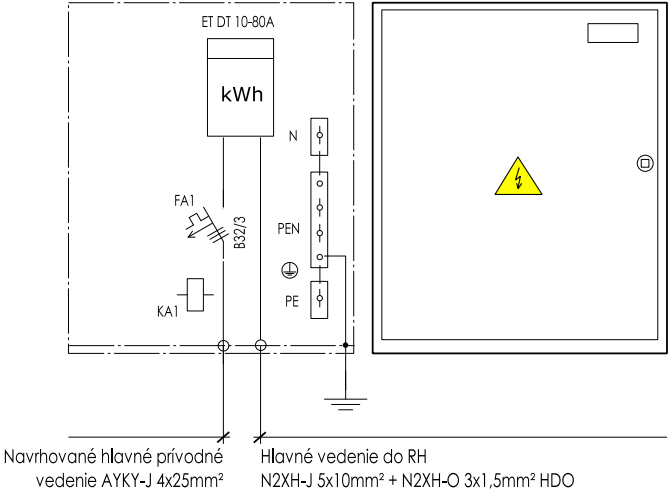

Dominujúce vplyvy prostredia

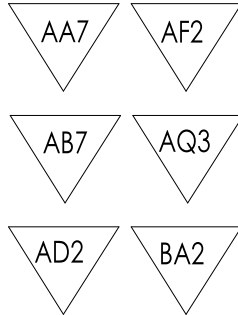

Elektromerový rozvádzač:

Typ: zapustený v stene "Z"
Krytie: IP 44/20
Prívod: zdola
Vývod: zdola
Skratová odolnosť: Ik 6kA
Prúd: In 50A
Hlavný istič: B32/3
Istič ovládania HDO: -
Rozmer(šxvxh): 400x500x215
Farba: RAL 7035S

Projektová dokumentácia realizovaná pomocou LEGÁLNEHO softwaru SchémataCAD od spoločnosti ELMER software s.r.o., Valtická 123, 155 21 PRAHA 5 - Sobín, CZ



VARGA ELEKTRO s.r.o., L. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec, +421 908 166 664, vargaelektro@vargaelektro.eu

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBCENÉHO ÚRADU V OBCI STRATENÁ

NÁZOV STAVBY	Obec Stratená, Stratená 46, 049 71, Stratená, IČO: 00 328 855
INVESTOR	Kraj: Košický, okr.: Rožňava, obec: Stratená
MIESTO STAVBY	k. ú.: Stratená, parc. č. C-2055/4, C-2055/3
PARCELA	

Projekt pre stavebné povolenie

STUPEŇ	AUTOR NÁVRHU	Ing.arch. TOMÁŠ PETRIK	FORMÁT	210x297
PROJEKTANT PROFESIE	Bc. Stanislav VARGA		DÁTUM	06/2024
VYPRACOVAL	Bc. Stanislav VARGA		MIERKA	-
OBSAH	E. Elektroinštalácia		ČÍSLO ZÁKAZKY	24.06.14

ČASŤ

E-02 Prípojka NN - schémy zapojenia

ČÍSLO VÝKRESU

E-02

