

E-04 Rozvádzač RH

Napäťová sústava:

3/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia


Technické parametre:

1. Názov rozvádzača: RH
2. Typ: OCEP
3. Typ DBO: B
4. Uzemňovacia sústava: TN-S
5. Menovité napätie rozvádzača: Un: 3x230/400V
6. Menovité pracovné napätie obvodov: Ue: 230V
7. Menovité izolačné napätie: Ui: 500V
8. Menovité impulzné výdržné napätie: Uimp: -kV
9. Menovitý prúd DBO: InA: 40A
10. Maximálny prúd výstupnej jednotky DBO: Inc: 16A
11. Menovitý súčiniteľ súdobosti DBO: Predpokladaný činiteľ zaťaženia: 0,5
12. Menovitá frekvencia: fn 50Hz
13. Stupeň ochrany: IP40/20
14. Ochrana proti mechanickému nárazu: IK 09, trieda II
15. Samozhášacia schopnosť: odolnosť proti žeravému drôtu 650 ° C
16. Rozmery(inštaláčné): (v,š,h) ---



06/2024

 VARGA ELEKTRO s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec +421 908 166 664 vargaelektr@vargaelektr.eu	Projektant: Bc. Stanislav VARGA	Názov stavby: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI STRATENÁ	Číslo výkresu: E-04
	Vypracoval: Bc. Stanislav VARGA	Obsah: E. Elektroinštalácia	
	Číslo zákazky: 24.06.14	Miesto stavby: Kraj: Košický, okr.: Rožňava, obec: Stratená, k. ú.: Stratená, parc. č. C-2055/4, C-2055/3	Číslo listu: Titulka
	Stupeň: PSP	Investor: Obec Stratená, Stratená 46, 049 71, Stratená, IČO: 00 328 855	

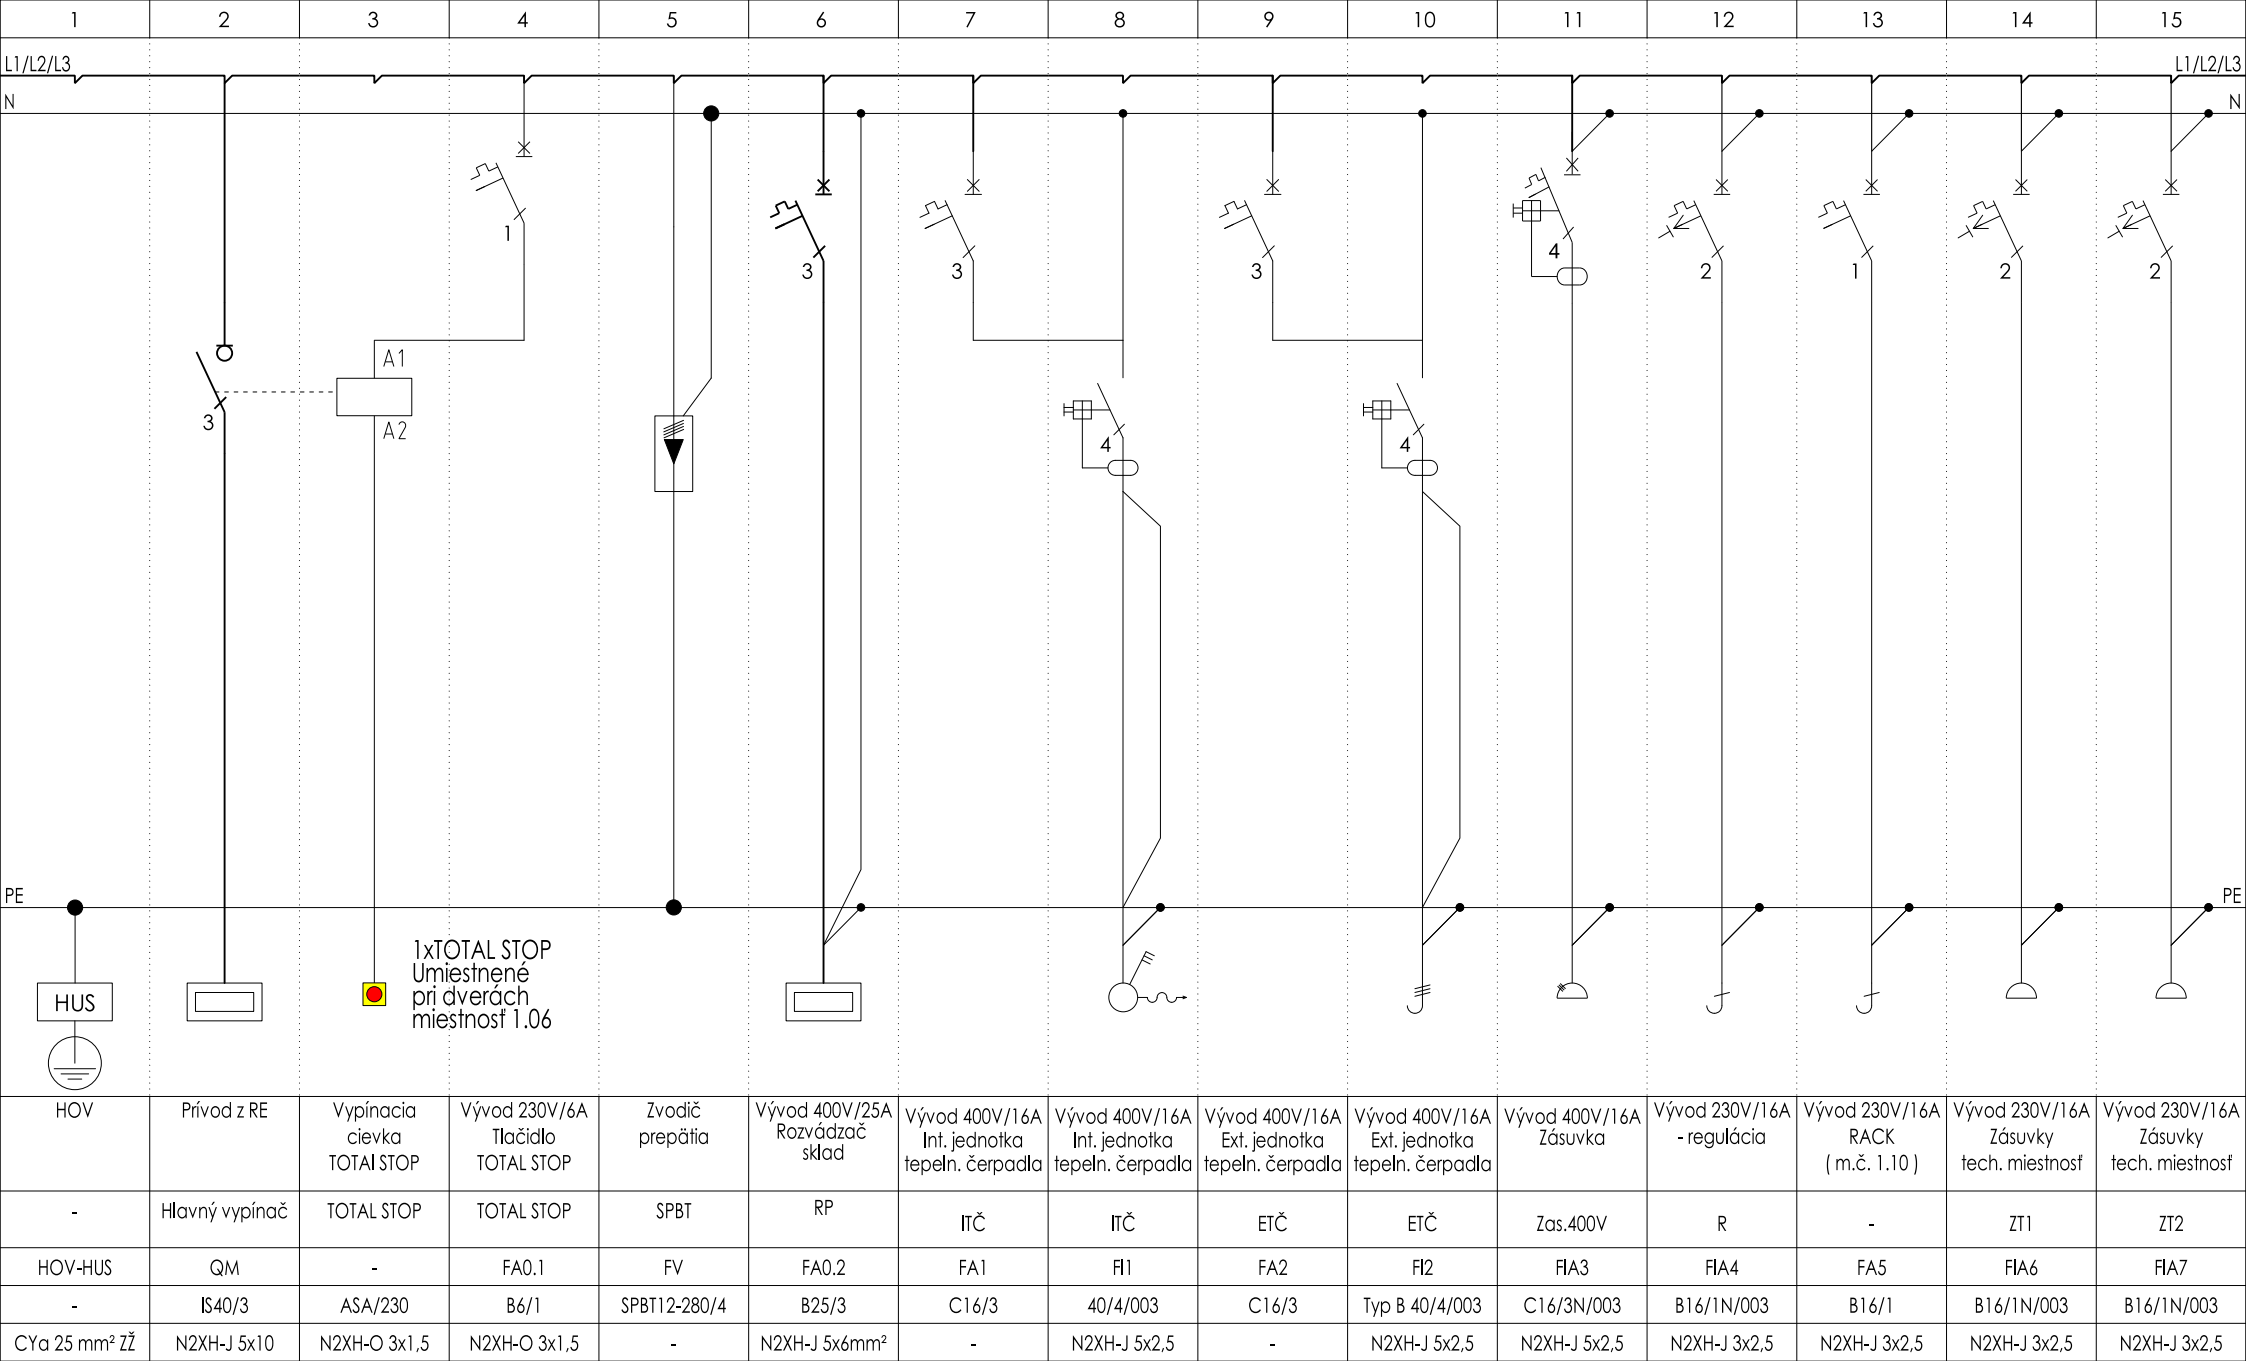

06/2024														
 VARGA ELEKTRO s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec +421 908 166 664 vargaelekto@vargaelekto.eu					Projektant:	Bc. Stanislav VARGA	Názov stavby:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI STRATENÁ					Číslo výkresu:	
					Vypracoval:	Bc. Stanislav VARGA	Obsah:	E. Elektroinštalácia					E-04	
					Číslo zákazky:	24.06.14	Miesto stavby:	Kraj: Košický, okr.: Rožňava, obec: Stratená, k. ú.: Stratená, parc. č. C-2055/4, C-2055/3					Číslo listu:	
					Stupeň:	PSP	Investor:	Obec Stratená, Stratená 46, 049 71, Stratená, IČO: 00 328 855					1	

